

SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

PRISES DE COURANT EXTÉRIEURES

G40

MOIS : SEPTEMBRE

GROUPE : (7) ÉLECTRICITÉ

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANTS : Préposé à l'entretien et spécialiste, si nécessaire.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Appareil de vérification (testeur), jeu de tournevis, pinces et chiffons.

SÉQUENCE COMPLÈTE

Vérifier le fonctionnement des **couvercles de protection** de prises et leur étanchéité; rajuster les éléments lâches et corriger les déficiences.

Vérifier le **fonctionnement** et la **solidité** des **prises**; refixer les éléments desserrés ou décollés. S'il y a présence de signes de **détérioration** (fissure, bris, etc.), faire remplacer les éléments détériorés par un spécialiste.

Vérifier le fonctionnement du disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) de classe A en appuyant sur le bouton « Test », qui simule une fuite à la terre du courant correspondant au seuil de déclenchement du dispositif. Réarmer le dispositif du disjoncteur différentiel à l'aide du bouton « Reset » (réarmement) afin de rétablir l'alimentation. Faire remplacer au besoin.

Pour les prises de stationnement, lorsqu'il y a un **contrôle thermostatique central** (dispositif de contrôle coupant l'alimentation électrique en période clémente et permettant une meilleure gestion de l'énergie), vérifier son fonctionnement et la **température de consigne** (température recommandée : - 10 °C). Corriger la température de consigne si nécessaire.

Note : Le contrôle thermostatique central est remplacé dans certaines installations par des prises de courant thermostatiques (contrôle individuel).

Vérifier l'alignement des **poteaux**, leur rigidité et leur état; refixer et repeindre si nécessaire.



SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

PRISES DE COURANT EXTÉRIEURES

G40

MOIS : SEPTEMBRE

GROUPE : (7) ÉLECTRICITÉ

SÉQUENCE ABRÉGÉE


Contrôle thermostatique central

1

Poteaux

Prises

Couvercle de projection

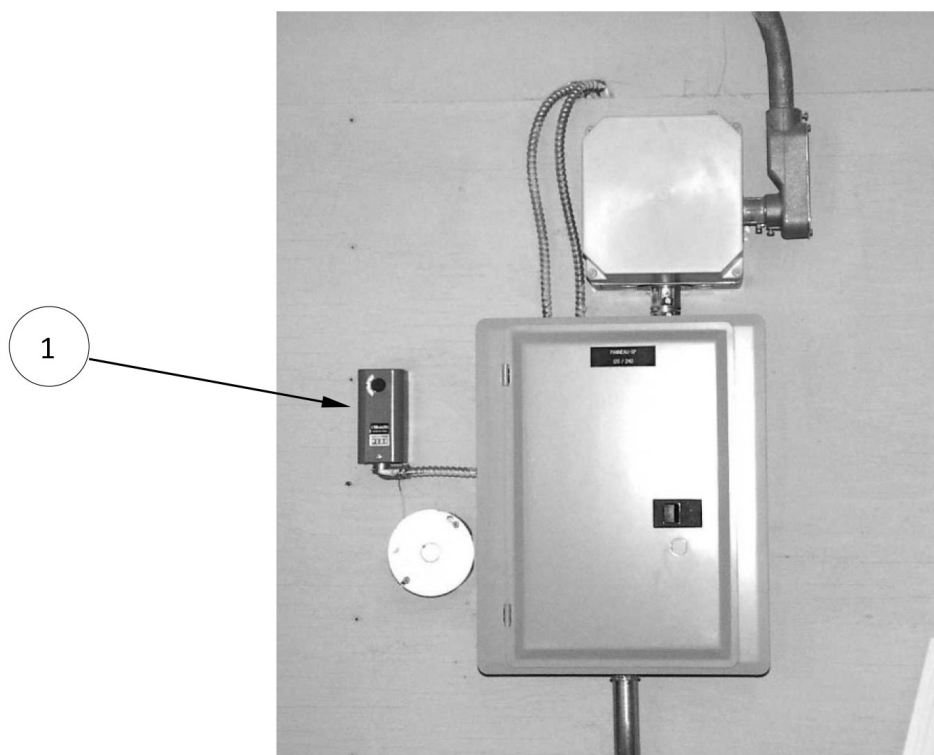

Contrôle thermostatique du bâtiment

Note : Cette illustration vous est présentée à titre indicatif. L'équipement représenté peut différer de celui qui se trouve dans votre immeuble.