

## SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

## SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

D50

MOIS : JANVIER, MARS, MAI, JUILLET, SEPTEMBRE ET NOVEMBRE

GROUPE : (7) ÉLECTRICITÉ

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANTS : Préposé à l'entretien et spécialiste, si nécessaire.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Grattoirs, clefs à molette, jeu de tournevis, laines d'acier et chiffon.

### SÉQUENCE COMPLÈTE

Vérifier que la température de la ou des pièces où le système d'éclairage de sécurité est installé soit à 35 °C et moins.

Vérifier l'**état des lampes** du système d'éclairage de sécurité et des indicateurs de sortie\* (bouton-poussoir d'essai, débranchement du raccord électrique); remplacer les lampes brûlées ou manquantes et orienter les faisceaux lumineux de l'éclairage de sécurité de façon à faciliter l'évacuation.

Vérifier les **voyants lumineux** situés sur le côté de l'appareil (ils confirment l'alimentation électrique et un niveau de charge adéquat); s'ils sont éteints, en rechercher la cause (raccords, type d'unité, etc.). Par contre, sur certains modèles, ils sont normalement éteints et s'allument lorsque l'on fait un test ou lors de la recharge de l'accumulateur (annoter la séquence si nécessaire).

Vérifier l'**autonomie** des accumulateurs (au débranchement de l'alimentation électrique, l'éclairage doit se maintenir au minimum trente minutes); faire corriger au besoin.

**Piles (avec entretien)** : restaurer le niveau d'électrolyte en ajoutant le liquide recommandé par le fabricant; vérifier les bacs des cellules pour déceler toute fuite.

Vérifier les **raccords** et les **bornes** (présence de vert-de-gris, de corrosion, de saleté); resserrer les raccords et nettoyer les bornes.

Avant de réparer ou de remplacer un système, vérifier la validité de sa garantie ou de celle de ses parties (ex. : accumulateur).

**Note** : Fréquence des inspections : se conformer à la réglementation municipale.

\* Au moment de remplacer les ampoules, choisir des ampoules ou des systèmes à rendement énergétique supérieur (fluorescent compact, DEL, autres) consommant moins d'énergie et ayant une durée d'éclairage supérieure (délai de remplacement augmenté).



## SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

## SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

D50

MOIS : JANVIER, MARS, MAI, JUILLET, SEPTEMBRE ET NOVEMBRE

GRUPE : (7) ÉLECTRICITÉ

### SÉQUENCE ABRÉGÉE

Pièce (35 °C et moins)

Lampes

Accumulateurs ou piles

1

4

Raccords


Voyants lumineux

2

Bornes

Test

3

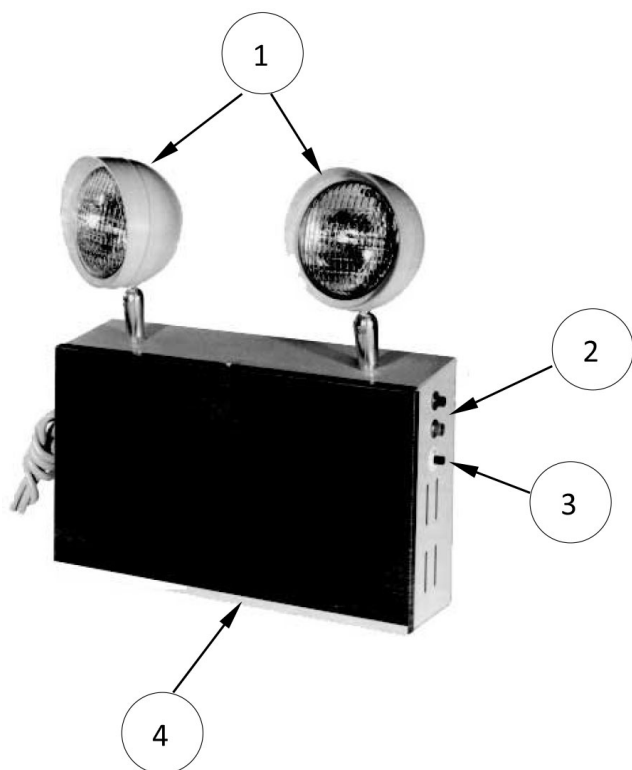

**Note :** Ces illustrations vous sont présentées à titre indicatif. L'équipement représenté peut différer de celui qui se trouve dans votre immeuble.